

İSG YENİLEME SÜRELERİ



	EĞİTİM	S AĞLIK	RİSK ANALİZİ	A CİL DURUM EYLEM PLANI
ÇOK TEHLİKELİ	1 YILDA BİR	1 YILDA BİR	2 YILDA BİR	2 YILDA BİR
TEHLİKELİ	2 YILDA BİR	3 YILDA BİR	4 YILDA BİR	4 YILDA BİR
AZ TEHLİKELİ	3 YILDA BİR	5 YILDA BİR	6 YILDA BİR	6 YILDA BİR

🔧 Tehlike sınıfına göre İSG eğitimi, sağlık gözetimi, risk değerlendirmesi ve acil durum eylem planları yönetmeliklerde belirtilen özel durumlar haricinde düzenli aralıklarla yenilenmelidir.

YANGIN TÜPÜ İNCELEMESİ



MANOMETRE:

Manometre tüp içerisindeki basıncı gösterir. İbre yeşil alanda olmalıdır. CO₂'li tüplerde bulunmaz.



BİLGİ ETİKETİ

Söndürücü maddenin adı
Kullanılabileceği yangın sınıfı
Marka, üretici bilgileri
Standartları ve diğer bilgiler yer alır.

1



EMNİYET PİMİ ÇEKİLİR

2



HORTUM AĞZI
ATEŞE YÖNELTİLİR

3




TETİĞE BAŞARAK
SÖNDÜRÜCÜ MADDE
PÜSKÜRTÜLÜR

Gülhane/Hamidiye Külliyesi

Tespit ve Öneri Defteri Kullanımı

- İSG Hizmetleri Yönetmeliği'nin 7. maddesi uyarınca, onaylı defter hazırlanmıştır.

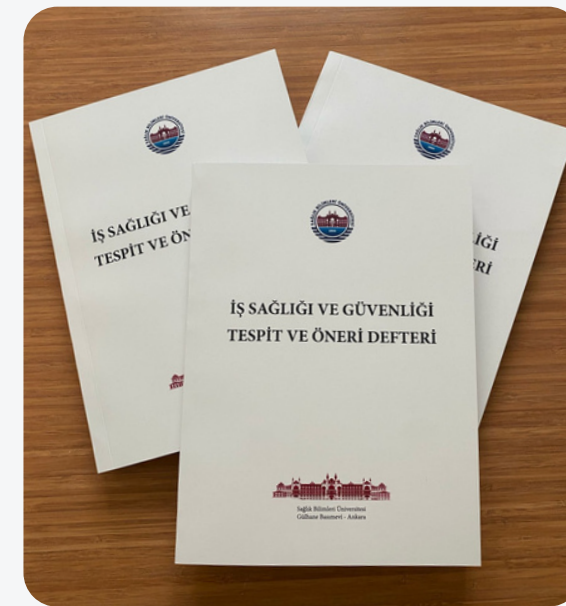

Yangın Söndürme Cihazları Kontrolü



- Üniversitemiz Hamidiye Külliyesi tüm akademik ve idari birimlerinde bulunan Yangın Söndürme Cihazları kontrol edildi.
- Etiketlendirme işlemi tamamlandıktan sonra cihazlar birimlerde uygun yerlere konumlandırıldı.

